



Схемы подключения к сети

- В положении «3» переключателя на боковой панели таймера подключение внешних кнопок управления осуществляется к зажимам N и 4 таймера. В этом случае нет возможности подключения дополнительных ламп освещения через выключатель.

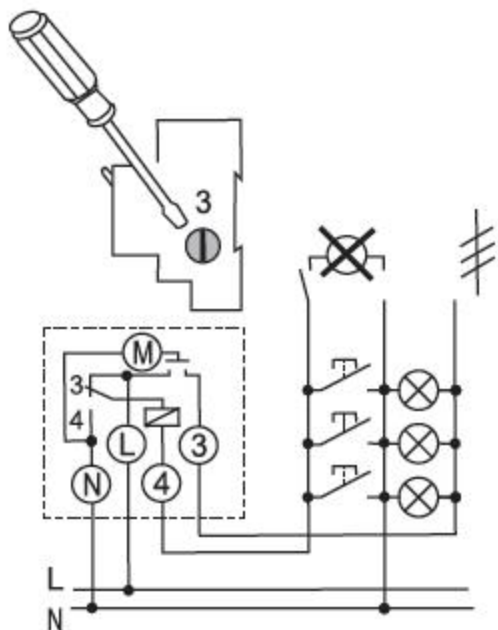

- В положении «4» переключателя на боковой панели таймера подключение внешних кнопок управления осуществляется к зажимам L и 4 таймера. В этом случае имеется возможность подключения дополнительных ламп освещения через выключатель.

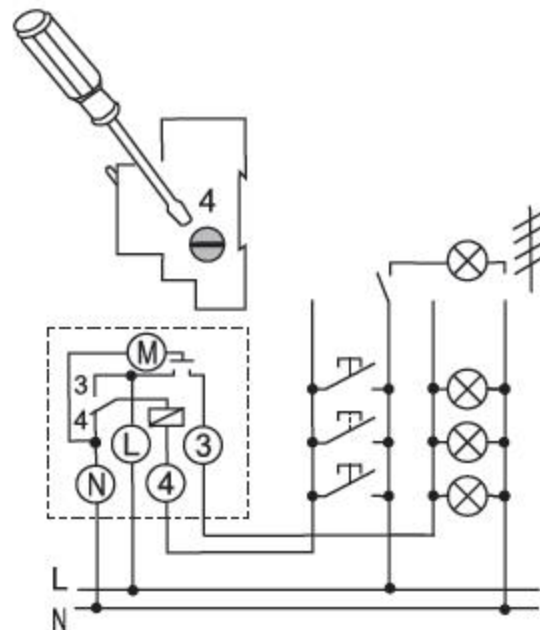

Габаритные размеры (мм)

